

## Wymagania instalacyjne depozytorów SAIK 2022

### 1. Informacja dotycząca przygotowania instalacji sieci elektrycznej:

- Depozytor standardowo montowany jest na ścianie.
- Instalator powinien wcześniej wyprowadzić przewody w taki sposób, aby wychodziły za plecami depozytora, na wysokości otworu pod przewody w urządzeniu SAIK.
- Umieszczenie otworu pod przewody w depozytorze SAIK standardowo to: 115,5cm od podłoża, na środku tylnego panelu szafki.
- Jeżeli przewody będą wyprowadzone z sufitu podwieszanego po ścianie w korytku, powinno się ono kończyć przy górnej krawędzi urządzenia SAIK – 180 cm od podłoża.
- Wymiary depozytora zależą od ilości przechowywanych kluczy.
- Standardowa wysokość górnej krawędzi zawieszzonego depozytora to 180cm (od podłoża).
- Przewód zasilający musi być opisany (rozdzielnia elektryczna, obwód), bezpiecznik (min. B10) w rozdzielni elektrycznej powinien być opisany „SAIK”.
- Rodzaj przewodu: YDY lub YDYp lub OMY 3x1,5 mm z zapasem długości min. 2 m licząc od miejsca wyprowadzenia przewodów.

### 2. Informacja dotycząca przygotowania instalacji sieci logicznej:


- Wydzielenie odpowiedniej puli adresów IP.
- Przygotowanie informacji na temat maski i bramy podsieci.
- Przygotowanie routingu pomiędzy podsieciami (jeżeli komputer zarządzający jest w innej podsieci niż urządzenia SAIK).
- Zadbać o skrosowanie przewodów w serwerowni.
- Porty wykorzystywane przez urządzenie:
  - tcp/22 (ssh)
  - tcp/80 (http)
  - tcp/443 (https)
  - tcp/5432 (baza danych)
  - tcp/5428 (własny protokół komunikacyjny)
- Rodzaj przewodu doprowadzonego do depozytora:  
kabel „skrętka” typu UPT kat.5e 4x2x24AWG lub FTP kat.5e 4x2x24AWG z zapasem długości min. 2 m licząc od miejsca wyprowadzenia przewodów.

### 3. Informacja dotycząca przygotowania ściany pod instalację:

- Określenie rodzaju ściany – jeśli ścianę wykonano z solidnych materiałów, (np. cegła) depozytor montowany jest na ścianie. Jeśli ściana wykonana jest z płyt gipsowo – kartonowych lub podobnego tworzywa, należy bezwzględnie poinformować o tym przy zamówieniu. By zainstalować depozytor na takiej ścianie, konieczne będzie zamówienie specjalnego stelaża (dodatkowo płatnego) dostarczanego wraz z depozytorem lub wykonanie go samodzielnie według przekazanych instrukcji.
- Urządzenie standardowo montowane tak, by górna krawędź depozytora była na wysokości 180 cm (licząc od podłoża), a dolna 110 cm (przy urządzeniach o wysokości standardowej 70 cm) lub 100 cm (przy urządzeniach o wysokości 80 cm).
- Depozytory mogą być montowane we wnękach lub przy krawędzi ścian.

Przykładowe wielkości depozytorów:

Typ depozytora	Ilość breloków	Wymiary wys. x szer [mm] standardowa głębokość 200 mm	Waga [kg] (bez kluczy)
SAIK KEY	18	700 x 450	28
SAIK KEY	36	750 x 510	33
SAIK KEY	54	700 x 750	46
SAIK KEY	63	800 x 750	48

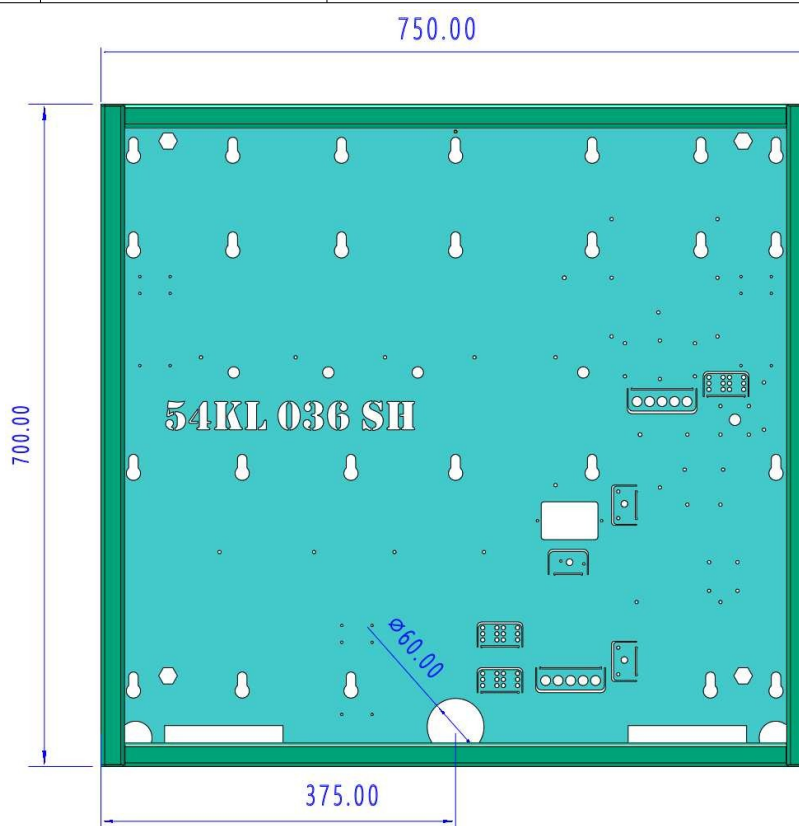

Przykładowe zdjęcie tyłu depozytora z zaznaczonym otworem do okablowania